Agence Régionale de Santé Provence Alpes Côte d'Azur
Délégation Départementale des Alpes de Haute-Provence

Délégation Départementale des Alpes de Haute-Provence
Service Santé-Environnement
Courriel : ARS-PACA-DT04-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr
Tel: 04.13.55.88.20

MAIRIE DE SAINT-PAUL SUR UBAYE
MAIRIE

04530 SAINT-PAUL SUR UBAYE

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultats des analyses efffectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTRÔLE SUPPLEMENTAIRE - EAUX DISTRIBUEES

SAINT-PAUL-SUR-UBAYE

HAMEAU LE MELEZEN

Exploitant: MAIRIE DE SAINT-PAUL SUR UBAYE
Unité de gestion: 0168 - SAINT PAUL SUR UBAYE
Commune: SAINT-PAUL-SUR-UBAYE
Installation n° UDI - 001087 - HAMEAU LE MELEZEN
Point de surveillance n° P - 0000001195 - HAMEAU LE MELEZEN
Localisation exacte 24 impasse des peupliers robinet cuisine
Type d'eau: EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Prélèvement n° 00157480 **Analyse n°** 00157544
Type analyse: A **Référence labo:** LSE2611-53319

Prélevé le : lundi 23 novembre 2026 à 09h30
par : LABORATOIRE CARSO KILLIAN OUTRE

			Limites de qualité		Références de qualité	
MESURES TERRAIN	**Résultat**	**Unité**	***Min***	***Max***	***Min***	***Max***
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de l'eau	6,0	°C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	8,2	unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION						
Conductivité à 25°C	239	µS/cm			200,00	1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
Chlore libre	<0,03	mg(Cl2)/L				
Chlore total	<0,03	mg(Cl2)/L				

			Limites de qualité		Références de qualité	
ANALYSES LABORATOIRE	**Résultat**	**Unité**	***inférieure***	***supérieure***	***inférieure***	***supérieure***
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Turbidité néphélométrique NFU	0,58	NFU				2,00
Saveur (qualitatif)	0	ANS OBJE				
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception.
(article D1321-104 du Code de la Santé Publique).

ANALYSES LABORATOIRE	Résultat	Unité	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0,00		
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	26	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0,00		
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,01	mg/L				0,10
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L		0,50		
Nitrates (en NO3)	1,50	mg/L		50,00		
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,03	mg/L		1,00		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Titre alcalimétrique complet	10,54	°f				
Titre hydrotimétrique	10,68	°f				
pH	8,11	unité pH			6,50	9,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	<0,2	mg(C)/L				2,00
MINERALISATION						
Sulfates	11,80	mg/L				250,00
Chlorures	8,80	mg/L				250,00

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00157480)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires

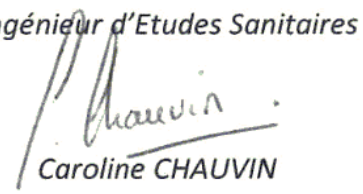

Caroline CHAUVIN